

# 広域連合だより

構成市町村

日向市

門川町

美郷町

諸塚村

椎葉村

【第35号】

平成30年3月発行  
日向東臼杵広域連合  
〒883-0034  
日向市大字富高2192  
TEL (0982) 53-3401  
FAX (0982) 52-7889  
<http://hyuga-kouiki.jp/>



男性用

女性用

日向地区斎場東郷霊苑 屋外トイレ完成  
履物のまま、ご利用いただけます。



以前より利用者等からご要望が多くありました屋外トイレが完成し、2月中旬よりご利用いただいております。これまではトイレをご利用される場合、履物を脱いで屋内のトイレをご利用いただいていたのですが、現在は、東郷霊苑に到着し降車後そのままトイレをご利用できるようになりました。

屋外トイレは、待合棟入口の横に立地し、男女別の洋式トイレを設置しております。また、スロープを設置しておりますので、車椅子でのご利用も可能です。

今後も、東郷霊苑の利便性の向上を目指していきたいと考えています。



車椅子でご利用いただけます。

# 平成30年度予算が成立しました。— 当初予算額 5億8,300万円 —

主な事業は下のとおりです。

## 総務一般事務（総務費）

主に総務・財務に係る事務事業について、「第4次日向東白杵広域連合広域計画」に沿った事務運営を行い、関係機関との円滑な連携を図ります。



また、広報紙「広域連合だより」の発行やホームページへの公開を通して議会や財政事情など、積極的に情報発信を行ってまいります。

## 火葬場事務（斎場施設費）

東郷霊苑は12年が経過し、火葬設備の経年劣化が進んでいます。「第2次日向地区斎場東郷霊苑管理運営中期計画」に基づき、年次的に施設や設備を整備することで、適正で安定した火葬業務を行います。

また、火葬炉設備や待合棟などの附帯施設の管理を適切に行い、周辺地域への配慮、環境保全等の取組や推進を図ります。

○維持補修工事（火葬炉A系統誘引排風機取替工事、メタル冷却ファン等取替工事）

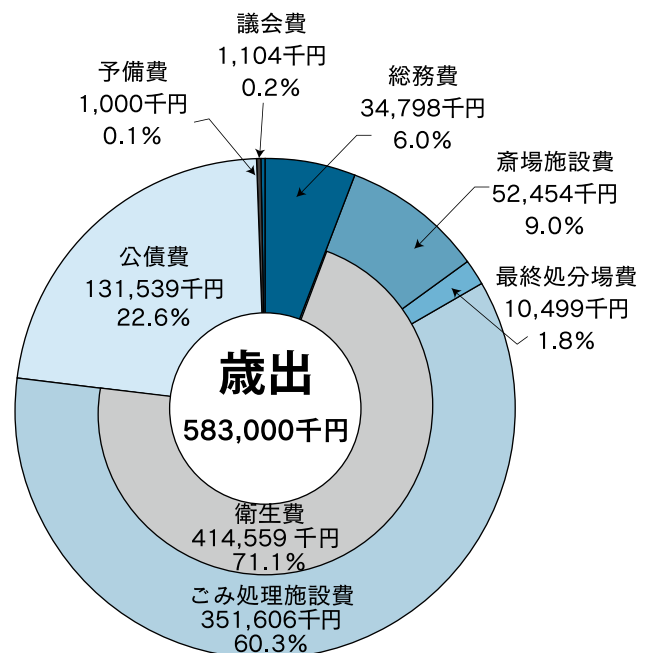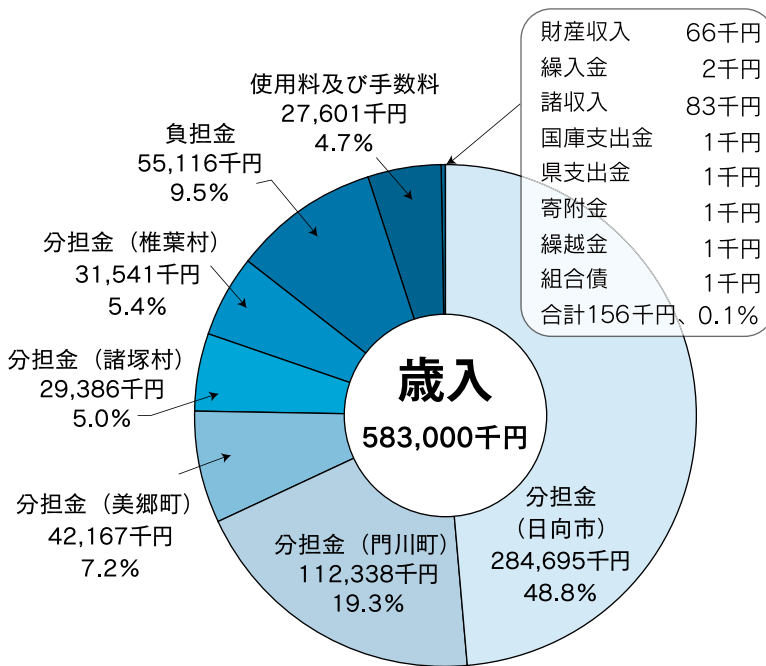

## 最終処分場事務（最終処分場費）

次期最終処分場について、圏域住民の衛生的な生活環境を維持するために協議検討を行い、円滑な事業の推進を図ります。

また、次期最終処分場の建設に向けて、予定候補地予備調査の結果等を踏まえ、構成市町村担当課長会等において、今後の事業推進手順等について協議・検討を行います。

## ごみ処理施設事務（ごみ処理施設費）

清掃センターの安定かつ効率的な運営管理に努めるため、施設の経年劣化に伴い、老朽化している設備機器類を長寿命化計画書に基づいて計画的に整備を行います。

また、施設の更なる延命化及び公衆衛生の確保並びにごみ処理施設に係る財政負担の軽減を図ります。

○維持補修工事（焼却炉出口シュート改修工事、1号主灰出しコンベヤケーシング等更新工事）

議会だより

平成29年第3回定例会

平成29年11月7日に開催されました。提案された議案は、3件でした。

専決処分の承認について

和解及び損害賠償の額の決定について、専決処分が承認されました。

公平委員会委員の選任について

公平委員会委員に谷村美江さん（日向市公平委員会委員）が再任されました。

平成28年度歳入歳出決算

平成28年度決算は歳入が、5億9千84万1千円、歳出が、5億5千820万6千円で、余剰金の3千263万5千円は全額基金に積み立てました。

- 専決処分の承認について  
【原案通り承認】
- 公平委員会委員の選任について  
【原案通り同意】
- 平成28年度歳入歳出決算  
【原案通り認定】

平成30年第1回定例会

平成30年2月22日に開催されました。提案された議案は、3件でした。

平成30年度当初予算

予算総額は、5億8千300万円、前年度当初予算と比較して1千300万円（率にして2.2%）減少しました。

監査委員の選任について

議員選出監査委員に甲斐秀徳（美郷町）議員が選任されました。

広域連合長専決事項の指定について

広域連合長において専決処分することができる事項として、1件100万円以下の損害賠償の額を定めること等を指定しました。

- 平成30年度当初予算  
【原案通り可決】
- 監査委員の選任について  
【原案通り同意】
- 広域連合長専決事項の指定について  
【原案通り可決】

一般質問

柏田公和議員（日向市選出）

広域連合が今後

目指していく姿について

少子高齢化・人口減少・納税者人口減少の中、今後どのような行政サービスに取り組んでいくのか。定住自立圏構想との関係性や日向・東臼杵市町村振興協議会の活動実績を踏まえた、連合長の見解を問う。

答

「第4次日向東臼杵広域連合広域計画」にある圏域住民の生活環境の保全、公衆衛生の向上及び住民福祉の増進を図るため、「安全で安定した施設の管理・運営」、「事務事業の効率化・公平化」、「住民サービスの上昇」、「構成市町村や関係機関・団体との連携の充実」を指し、ごみ処理施設、火葬場及び最終処分場の設置及び管理運営の3つの事務を行っている。

今後も、少子高齢化をはじめとした社会状況の変化に対応し、現在行っている共同処理業務等の検証、構成自治体や関係団体間の連携充実など、「日向・東臼杵市町村振興協

議会」の議論を踏まえながら、財政負担の軽減を図り最少の経費で均一化された行政サービスを圏域住民に公平に提供できるように努めたい。

広域連合議会議員名簿

平成30年2月22日現在

議長	甲斐 敏彦	(日向市)
副議長	森 誠一	(門川町)
議員	若杉 盛二	(日向市)
議員	日高 和広	(日向市)
議員	海野 誓生	(日向市)
議員	畝原 幸裕	(日向市)
議員	岩切 裕	(日向市)
議員	柏田 公和	(日向市)
議員	西村 豪武	(日向市)
議員	黒木 裕	(門川町)
議員	請閑 義人	(門川町)
議員	甲斐 秀徳	(美郷町)
議員	園田 義彦	(美郷町)
議員	若本 幸徳	(諸塚村)
議員	中田 政雄	(諸塚村)
議員	椎葉 邦博	(椎葉村)
議員	椎葉 芳一	(椎葉村)

構成市町村別 敬称略

# ダイオキシン類等の測定分析結果をお知らせします

今年度の清掃センター測定結果は、いずれも基準値を大幅に下回っています。

今後も環境に配慮した施設の運営管理に努めます。

測定日	平成29年9月4日	1号炉
	平成29年7月12日	2号炉

測定項目 (単位)	ダイオキシン類			一酸化炭素濃度 (ppm)	ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)	塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N)
	排ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	飛灰 (ng-TEQ/g)	焼却灰 (ng-TEQ/g)			
1号炉	0.016	0.086	0.00025	3	0.004	150
2号炉	0.051	0.086	0.0014	3	0.005未満	130
基準値	5	3	3	100	0.15	700

※ng(ナノグラム)とは、10億分の1gのことです。

※TEQ(ティーイーキュー)とは、毒性の強さを加味したダイオキシン量の単位です。

※m<sup>3</sup>N(立法メートルノルマル)とは、温度が0℃、圧力が1気圧の状態に換算した1m<sup>3</sup>を表します。

## ★ ★ ★ 清掃センターへようこそ ★ ★ ★

平成29年度は615名の方が、見学に来られました。ありがとうございました。

これからも、多くの皆さまのお越しをお待ちしております。



施設の説明を受ける子どもたち

	見学された学校・団体	人数
1	日向市立塩見小学校	25
2	日向市立財光寺小学校	87
3	日向市立富高小学校	95
4	日向市立財光寺南小学校	78
5	日向市立平岩小中学校	29
6	門川町立草川小学校	51
7	門川町立門川小学校	75
8	門川町立五十鈴小学校	50
9	門川町立西門川小学校	13
10	美郷町立美郷北学園	24
11	美郷町立美郷南学園	13
12	諸塚村立諸塚・七ツ山・荒谷小学校	17
13	株式会社興電舎	7
14	日向市役所新入職員	17
15	椎葉村議会	11
16	南日向公民館(高齢者学級平岩だいがく)	16
17	水道技術管理者資格取得実務研修	7

清掃センターには、環境学習を目的として小学校の子どもたちが見学に訪れています。学校関係を問わず、一般の方の見学も歓迎いたします。

清掃センターでは施設見学を随時受け入れていますのでご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

■見学案内 ごみの現状や処理の工程説明、施設見学

■所要時間 1時間程度

■申し込み 電話で日時・団体名をご連絡ください。受付後、見学申請書を送付します。

TEL(0982)53-3401 FAX(0982)52-7889

【編集後記】 早いもので4月から広域連合に勤務して1年が経ちます。主にごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を担当していますが、竣工から27年が経過しているため、経年劣化等で維持補修等の対応に追われる毎日です。これからも長寿命化計画に基づいた計画的な施設整備、保守点検を実施して更なる延命化を図っていきます。(T)